



**PLYMVENT®**  
clean air at work

**JVB Engineering s.r.o.**  
Komenského 1173  
408 01 Rumburk  
Česká republika

**T** +420 412 333 291  
**E** info@plymovent.cz

Váš autorizovaný distributor Plymovent:

### ČISTÝ VZDUCH PŘI PRÁCI

Vysoce kvalitní systémy odsávání a filtrace zplodin ze svařování v kovoprůmyslu jsou dlouhodobými investicemi. Vytvářejí čistší a zdravější pracovní prostředí. Svářeči i ostatní pracovníci rozdíl zpozorují okamžitě - zmizení viditelné namodralé vrstvy svařovacích dýmů. Výsledkem jsou pak lepší pracovní výkony, zvýšená produktivita práce a nižší absence z důvodu nemocí. Zařízení Vašeho pracoviště také zůstane čistší, čímž dochází ke snížení nákladů na jejich údržbu a servis.


*Plymovent pečuje o vzduch, který dýcháte. Nabízíme produkty, systémy a služby, které zajišťují čistý vzduch na pracovišti, a to kdekoli na světě.*

*Respektujeme životní prostředí a dodáváme vysoce kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v průběhu mnoha let a náš upřímný závazek k požadavkům zákazníka nám umožňují poskytnout Vám to právě řešení, které potřebujete.*

01072014/O

**PLYMVENT®**  
clean air at work

## VÝMĚNA FILTRŮ

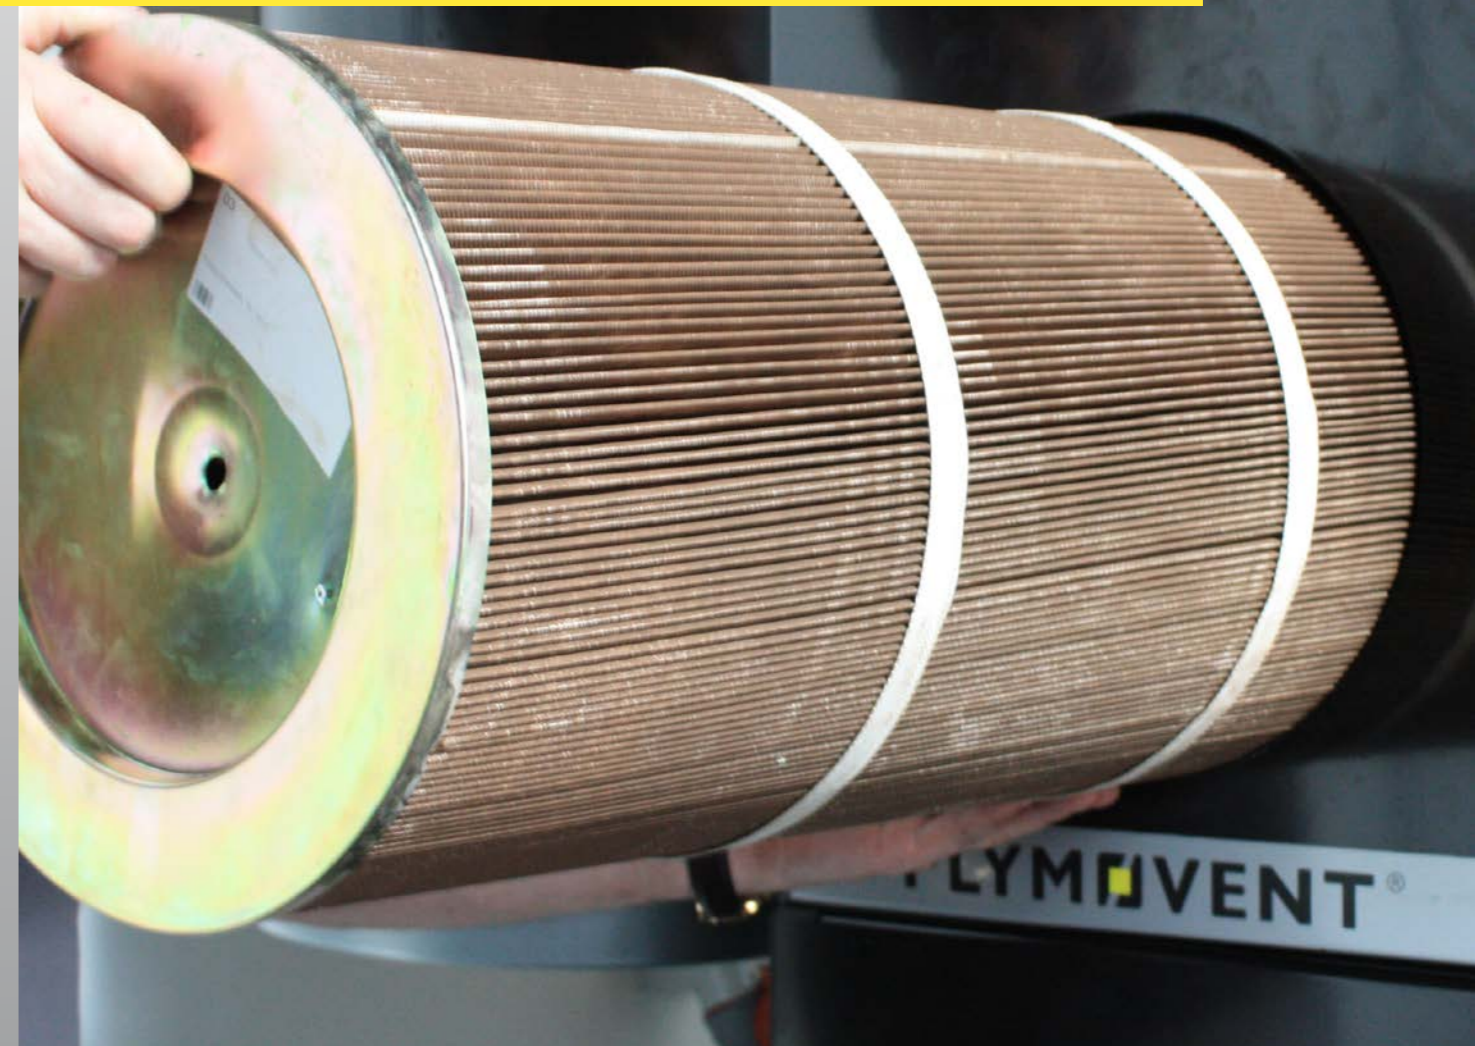

Rychlý průvodce pro identifikaci náhradních filtračních kazet do jednotek odsávání svařovacích dýmů a olejové mlhy

# STACIONÁRNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY



Výměna filtru (CART filtr) v jednotce MultiDust® Bank

## OBSAH

Stacionární filtrační jednotky	2
Mobilní filtrační jednotky	3
Přenosná filtrační jednotka	4
Odsávací stoly	4
Centrální filtrační systémy	5
Prostorová filtrace	5
Filtry olejové mlhy	6
Produkty s ukončenou výrobou	6

## JEDNODUŠE ČISTÝ VZDUCH

Průmyslové odsávací systémy by měly vždy fungovat dokonale, protože jedině tak si můžete být jisti, že je vnitřní vzduch opravdu čistý. Mimo standardních doporučení ohledně výběru a instalace produktů Plymovent vám velice rádi poradíme i s jejich údržbou a servisem.

## VÝMĚNA FILTRŮ, SOUČÁST ÚDRŽBY

Pravidelná údržba a servis jsou ve zpracovatelském průmyslu velice důležité. Aby bylo zajištěno čisté a bezpečné vnitřní ovzduší na pracovišti, je údržba systémů odsávání kouře a prachu nutností. Výměna filtrů je nedílnou součástí celkové údržby produktu či systému.

Správný čas pro výměnu filtrů nastává zejména v létě, kdy společnosti plánují rozsáhlé pravidelné údržby. Na podzim, kdy je nutno kvůli chladnému

počasí uzavřít okna a dveře, musí již průmyslový odsávací systém fungovat dokonale.

Tento stručný průvodce Vám pomůže určit, který filtr je zapotřebí vyměnit právě ve Vašem odsávacím produktu či systému. Více informací o výměně filtrů a bezpečnostních předpisech naleznete v příslušném manuálu.

*Pokud je filtrační kazeta poškozena, vždy ji neodkladně vyměňte.*



SFD



SFS



MF



SmartOne

## SFD

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
Předfiltr	9820310110	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
FCC-50	9850060050	Červený indikátor zaneseného filtru ("filter clogged")	Výměna
FCC-50/HE	9850060250		Výměna

## SFS

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
Předfiltr	0000102274	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
FCC-30	9850060110	Blikající kontrolka	Výměna

## MF-30/31

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
PF-M/ALU	0000100922	Filtr zanesen	Čištění
GFMF	0000100185	Na tlakoměru	Výměna
CFM	0000100190	Nepříjemné pachy	Výměna
HFME-3	0000100186	Na tlakoměru	Výměna

## SMARTONE

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
CART-OA	0000101752	Opakované spuštění systému čištění filtru	Výměna
CART-O	0000101751		Výměna



9820310110



9850060050




9850060250



0000102274



9850060110



0000100922




0000100185




0000100190



0000100186



0000101752



0000101751

## MOBILNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY



MFD/MFS/MFE

### MFD

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
Předfiltr	9820310110	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
FCC-50	9850060050	Červený indikátor zaneseného filtru ("filter clogged")	Výměna
FCC-50/HE	9850060250		Výměna
FAC-50	9850070060	Nepříjemné pachy	Výměna

### MFS

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
Předfiltr	0000102274	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
FCC-30	9850060110	Blikající kontrolka	Výměna

### MFE

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
SAF	0000102273	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
FIS	0000102272	Slabé odsávání	Čištění nebo výměna
FCS	9821430000	Slabé odsávání	Čištění nebo výměna
SAF	0000102273	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
SCF	0104060010	Nepříjemné pachy	Výměna

### MOBILEONE

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
CART-O	0000101751	Opakované spuštění systému čištění filtru	Výměna

### MOBILEPRO

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
CART-O	0000101751	Během používání bliká výstražná kontrolka	Čištění nebo výměna
CART-OA	0000101752		Čištění nebo výměna

Pozn.: Pokud je filtrační kazeta poškozena, vždy ji neodkladně vyměňte.



9820310110



9850060050



9850060250



9850070060



0000102274



9850060110



0000102272




9821430000




0000102273



0104060010



0000101751



0000101752

MobilePro


## PŘENOSNÁ FILTRAČNÍ JEDNOTKA



PHV

### PHV

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
PF-PHV	0000102275	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
Dura-H	9850060230	Slabé odsávání Indikace "Check filter"	Výměna
HEPA	9850060140		Výměna



0000102275




9850060230



9850060140


## ODSÁVACÍ STOLY

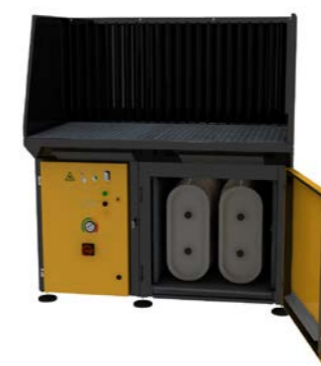


DraftMax Basic/Ultra

### ODSÁVACÍ STOLY

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
Předlapač jisker	0040000040	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
Hlavní lapač jisker	0040100060	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
DuraFilter FCC-52	0040000020	Basic: manometr Ultra: bzučák (2s zapnuto; 2s vypnuto)	Výměna
HEPA filtr	0040000030	Při výměně FCC-52	Výměna



0040000040



0040100060



0040000020



0040000030

## CENTRÁLNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉMY



SCS



MDB-64

### SCS

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
FCC-150	9850060080	Blikající kontrolka	Výměna
FCP-110	9850060100	Blikající kontrolka	Výměna

### MDB

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
CART-D	0000100356	Na ovládacím panelu	Výměna
CART-C	0000100353	Na ovládacím panelu	Výměna
CART-E	0000100354	Na ovládacím panelu	Výměna
CART-PTFE	0000100297	Na ovládacím panelu	Výměna
CART-MB	0000102315	Na ovládacím panelu	Výměna



0000100356  
0000100353  
0000100354  
0000100297  
0000102315



9850060080



9850060100

## PROSTOROVÁ FILTRACE



EDS Diluter

### EDS Diluter

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
FCC-150	9850060080	"Filters clogged" na PLC	Výměna



9850060080

## FILTRY OLEJOVÉ MLHY



MistEliminator



MistWizard

### MISTELIMINATOR OBECNĚ

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
ME-INL/IMP	0000100824	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
ME-INL/PF	0000100825	Filtr zanesen	Čištění nebo výměna
HFME-3 (volitelně)	0000100186	Na tlakoměru	Výměna

### POUZE ME-31 A ME-32

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
BFME-31	0000100188	Na tlakoměru	Výměna

### POUZE ME-41 A ME-42


Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
OC-1	0000100358	Na tlakoměru	Výměna
OC-2	0000100357	Na tlakoměru	Výměna

### MISTWIZARD

Filtr	Č. produktu	Signalizace	Údržba
CART-2	0000100352	Na tlakoměru	Výměna




0000100824



0000100825



0000100188



0000100358



0000100357



0000100352

## PRODUKTY S UKONČENOU VÝROBOU

Pro informace o produktech, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu či o produktech, které se již nevyrábí, kontaktujte prosím svého distributora nebo Plymovent na [info@plymovent.cz](mailto:info@plymovent.cz)